

+3.20

+0.00

12  
Korytarz  
+16°C 1385 W

20  
Łazienka  
+24°C 571 W

21  
WC  
+24°C 638 W

22  
Magazyn  
+16°C 0 W

1385 W  
C22-90  
0.8 m

571 W  
CV33-50  
0.5 m

638 W  
CV33-50  
0.5 m

752 W  
CV33-4  
0.6 m

RA-N-P  
dn 10 n 4

Pion 5

+3.20

+0.00

48  
Biuro  
+20°C 2183 W

49  
Biuro  
+20°C 3717 W

50  
Pomieszczenie gospodarcze  
+18°C 984 W

929 W  
C33-60  
0.6 m

2183 W  
C33-30 2.3 m

929 W  
C33-30 1 m

929 W  
C33-30 1 m

929 W  
C22-60  
0.8 m

984 W  
CV33-60  
0.6 m

984 W  
CV33-60  
0.7 m

RA-N-P  
dn 15 n 4.5

RA-N-P  
dn 10 n 3

RA-N-P  
dn 10 n 3.5

RA-N-P  
dn 10 n 3

Pion 6

dn 42x1.5 C  
Q 38691

dn 42x1.5 C  
Q 38691

dn 42x1.5 C  
Q 38691

dn 42x1.5 C  
Q 38691

dn 35x1.5 C  
Q 27096

dn 35x1.5 C  
Q 27096

dn 35x1.5 C  
Q 25300

dn 35x1.5 C  
Q 25300

RA-N-P  
dn 10 n 3.5

dn 35x1.5 C  
Q 24371

dn 35x1.5 C  
Q 24371

dn 35x1.5 C  
Q 22188

dn 35x1.5 C  
Q 22188

dn 35x1.5 C  
Q 21259

dn 35x1.5 C  
Q 21259

dn 35x1.5 C  
Q 20329



dn 35x1.5 C  
Q 20329



dn 35x1.5 C  
Q 19400


dn 35x1.5 C  
Q 19400

dn 35x1.5 C  
Q 18416

dn 35x1.5 C  
Q 18416

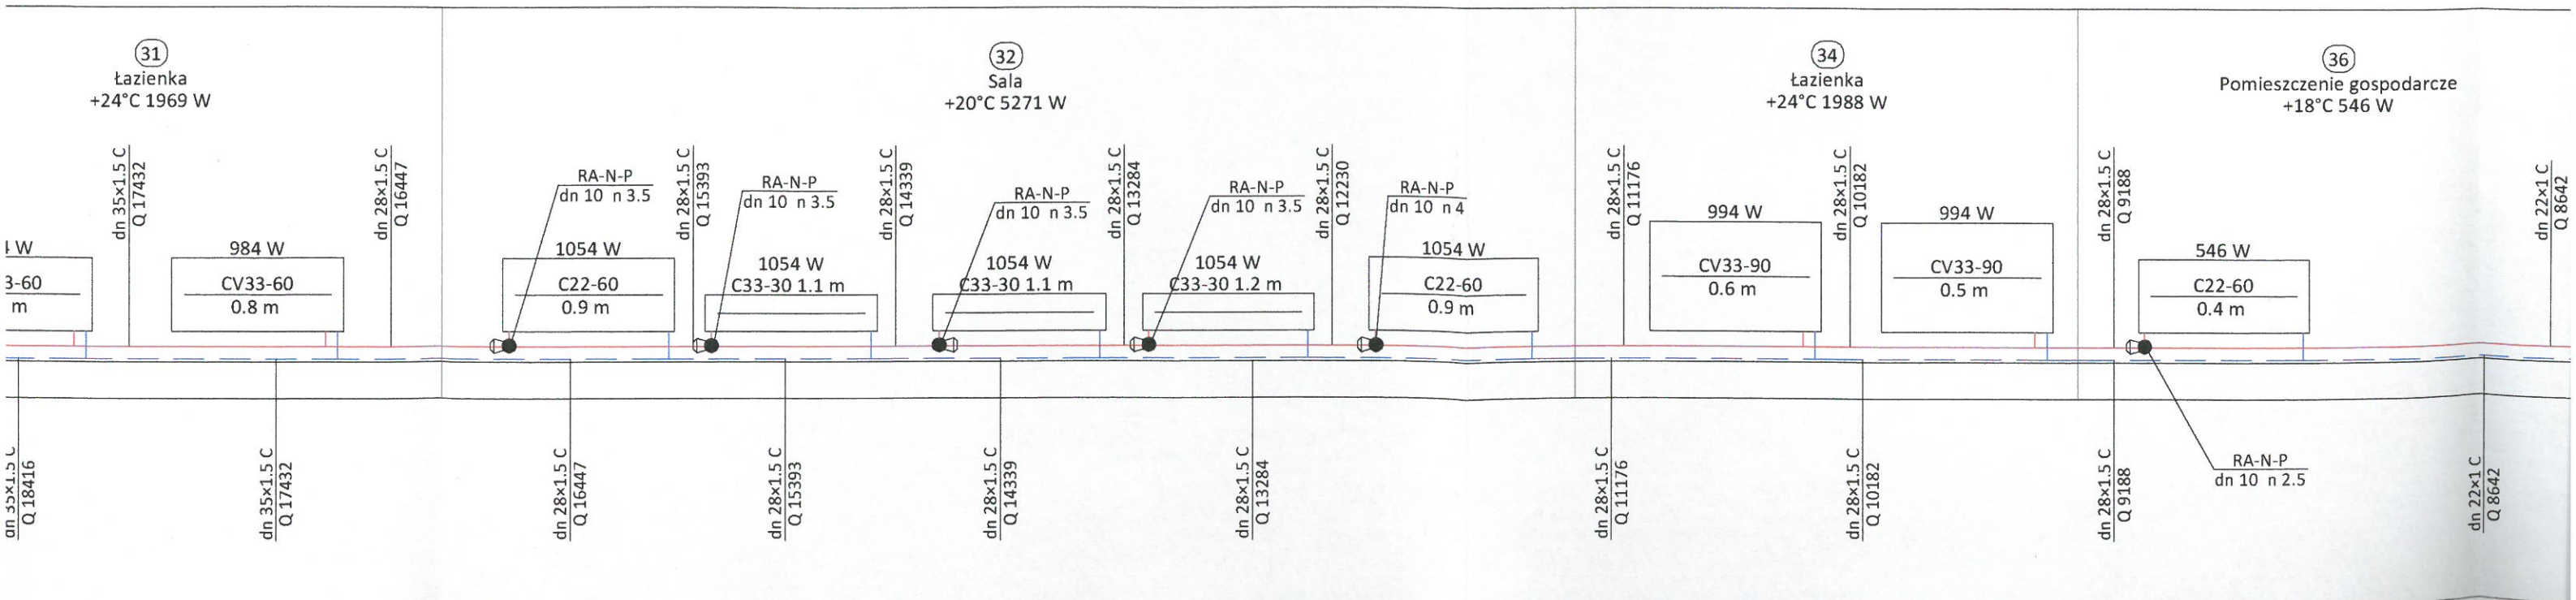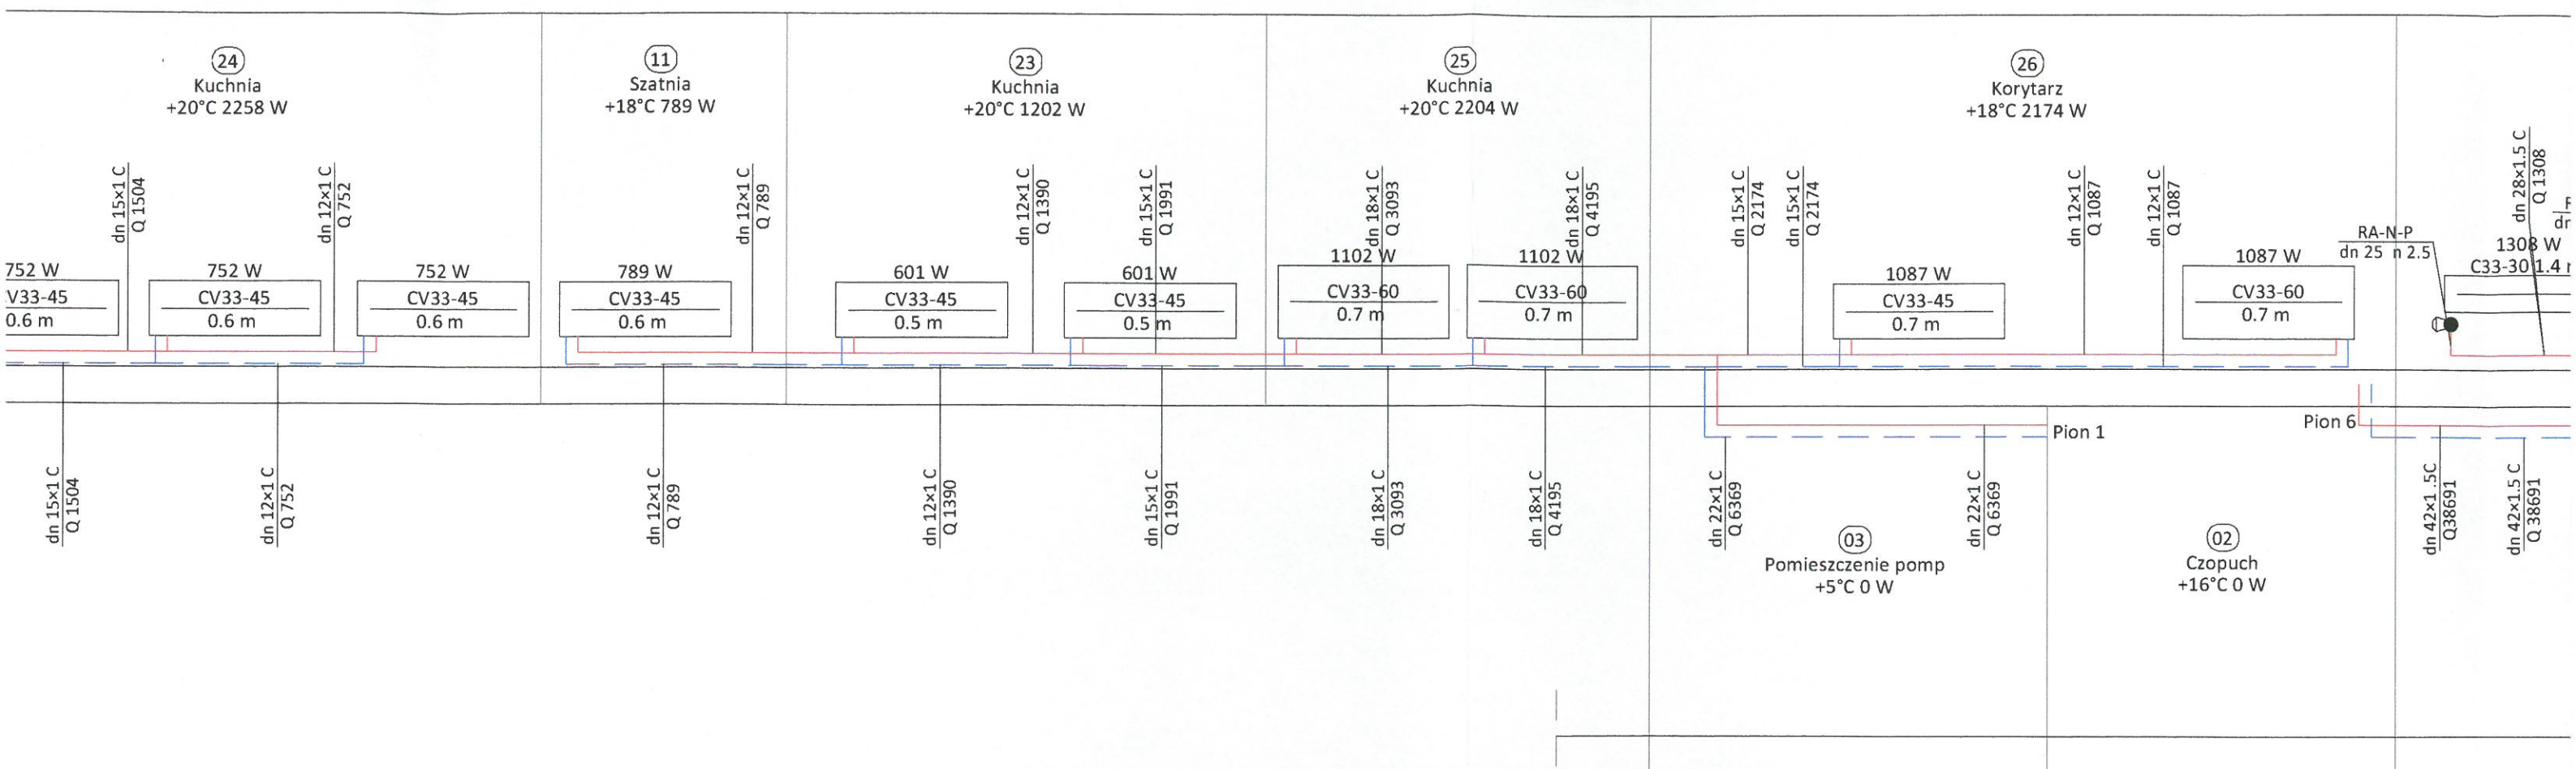

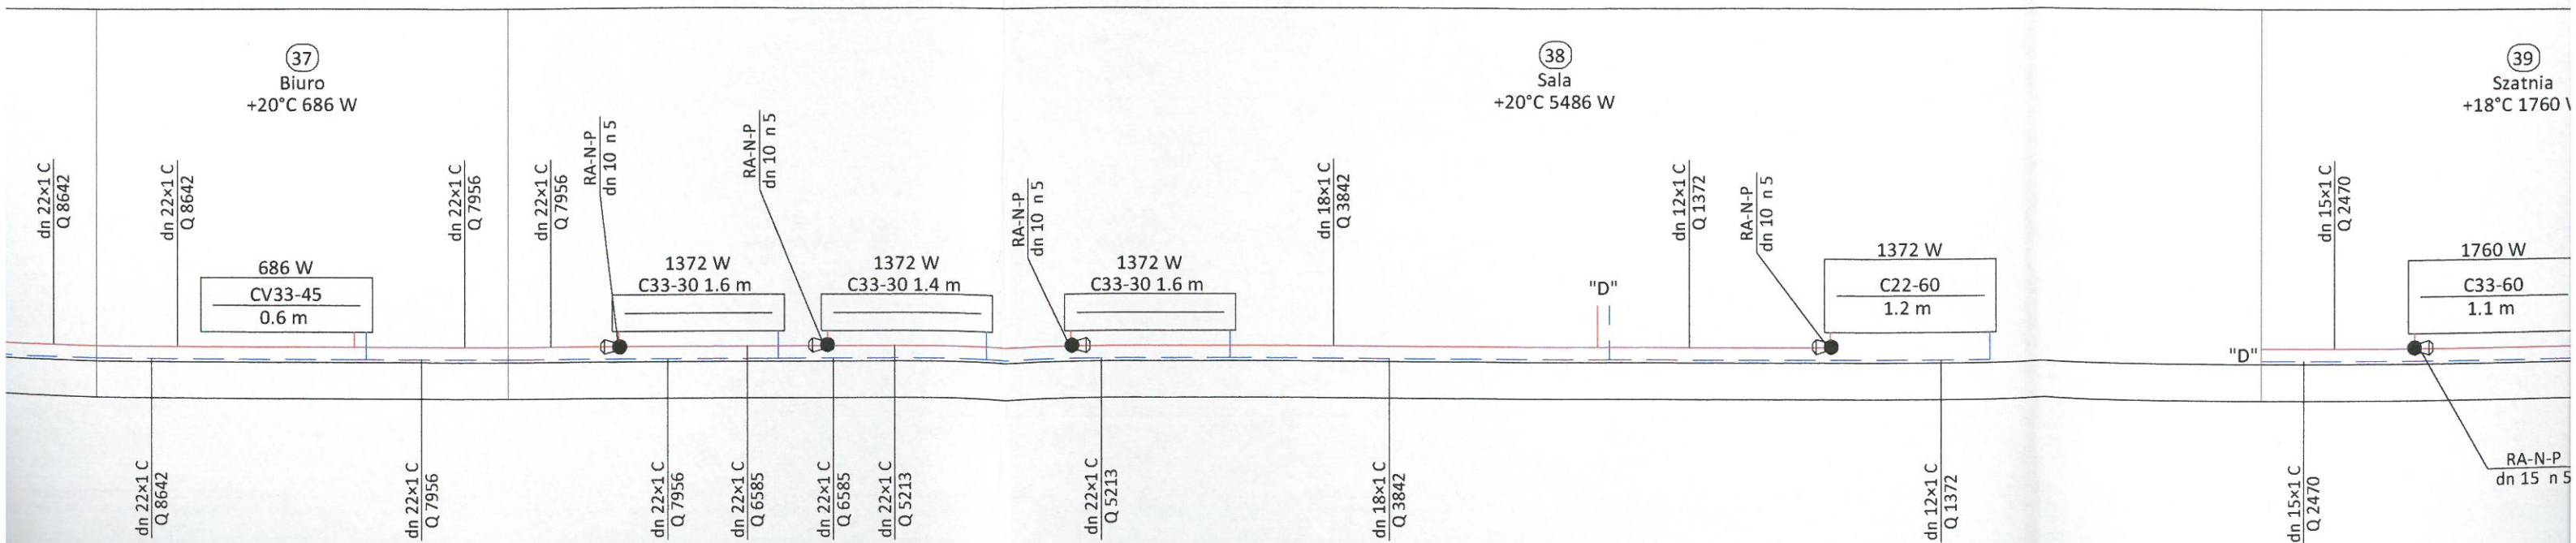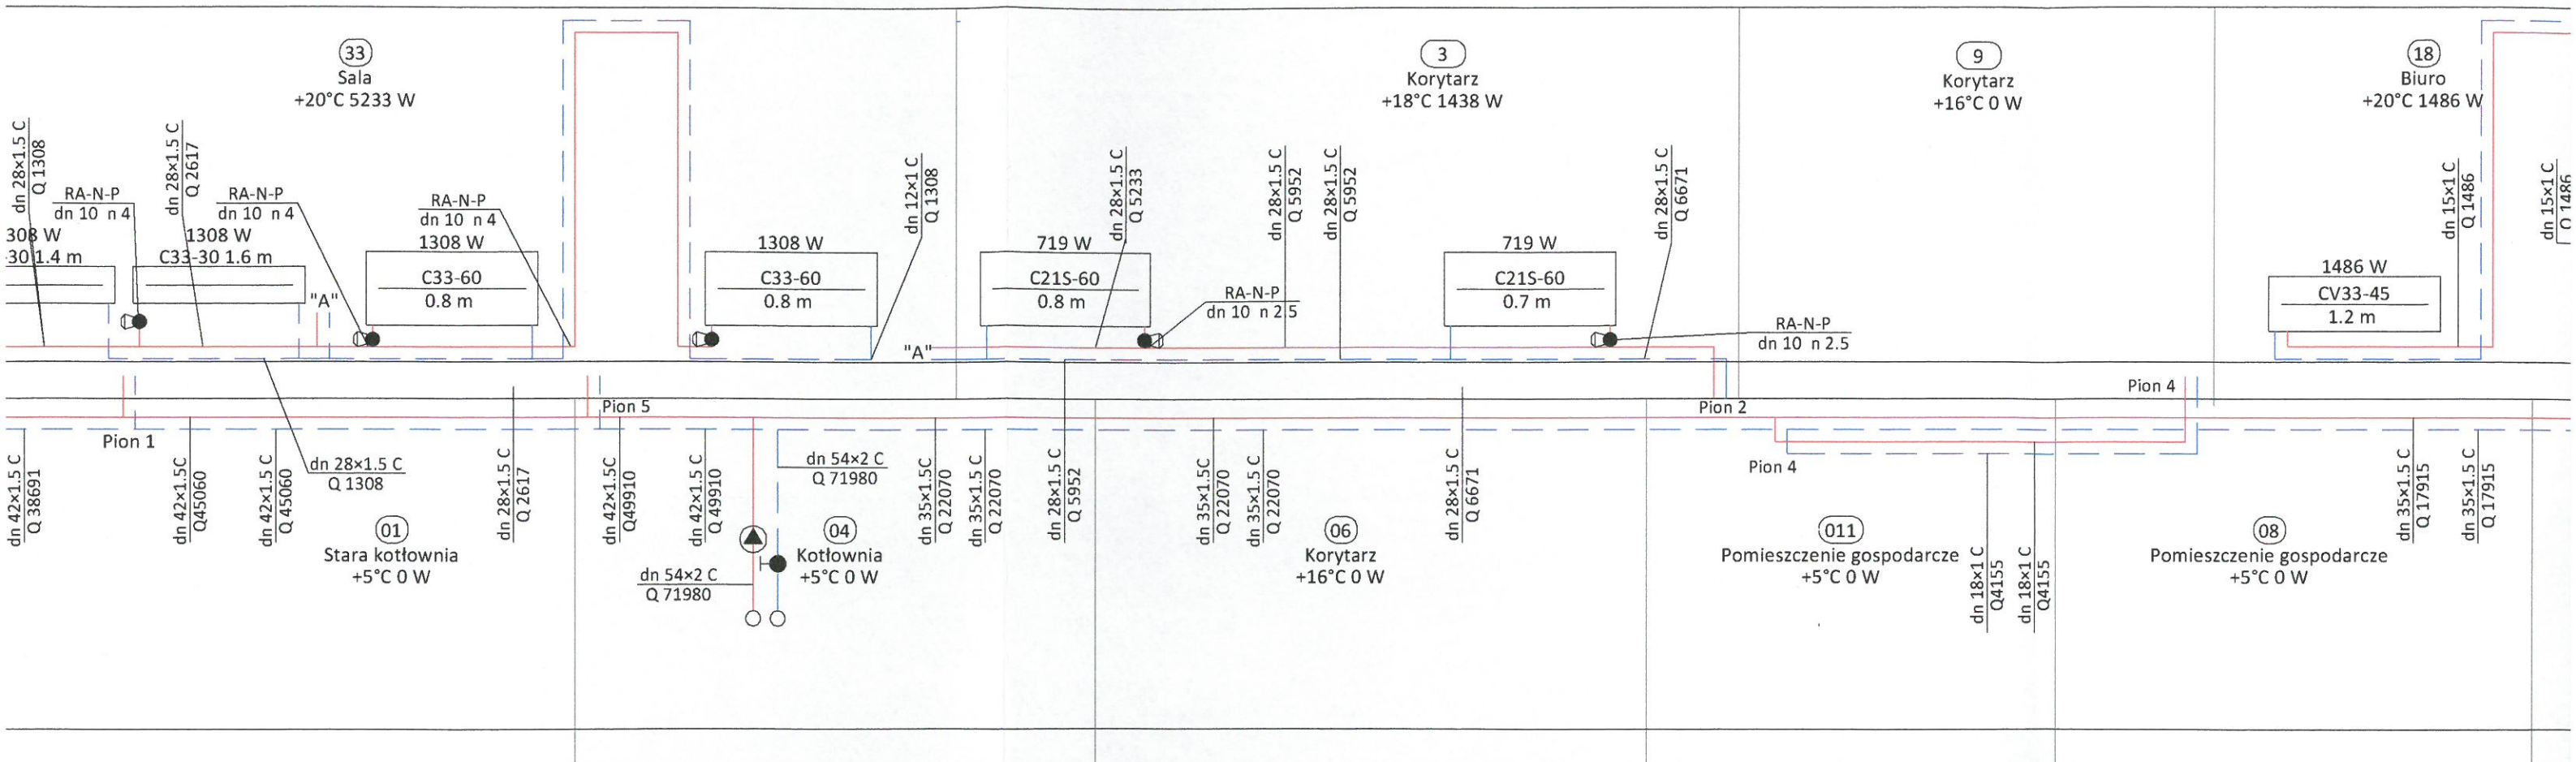

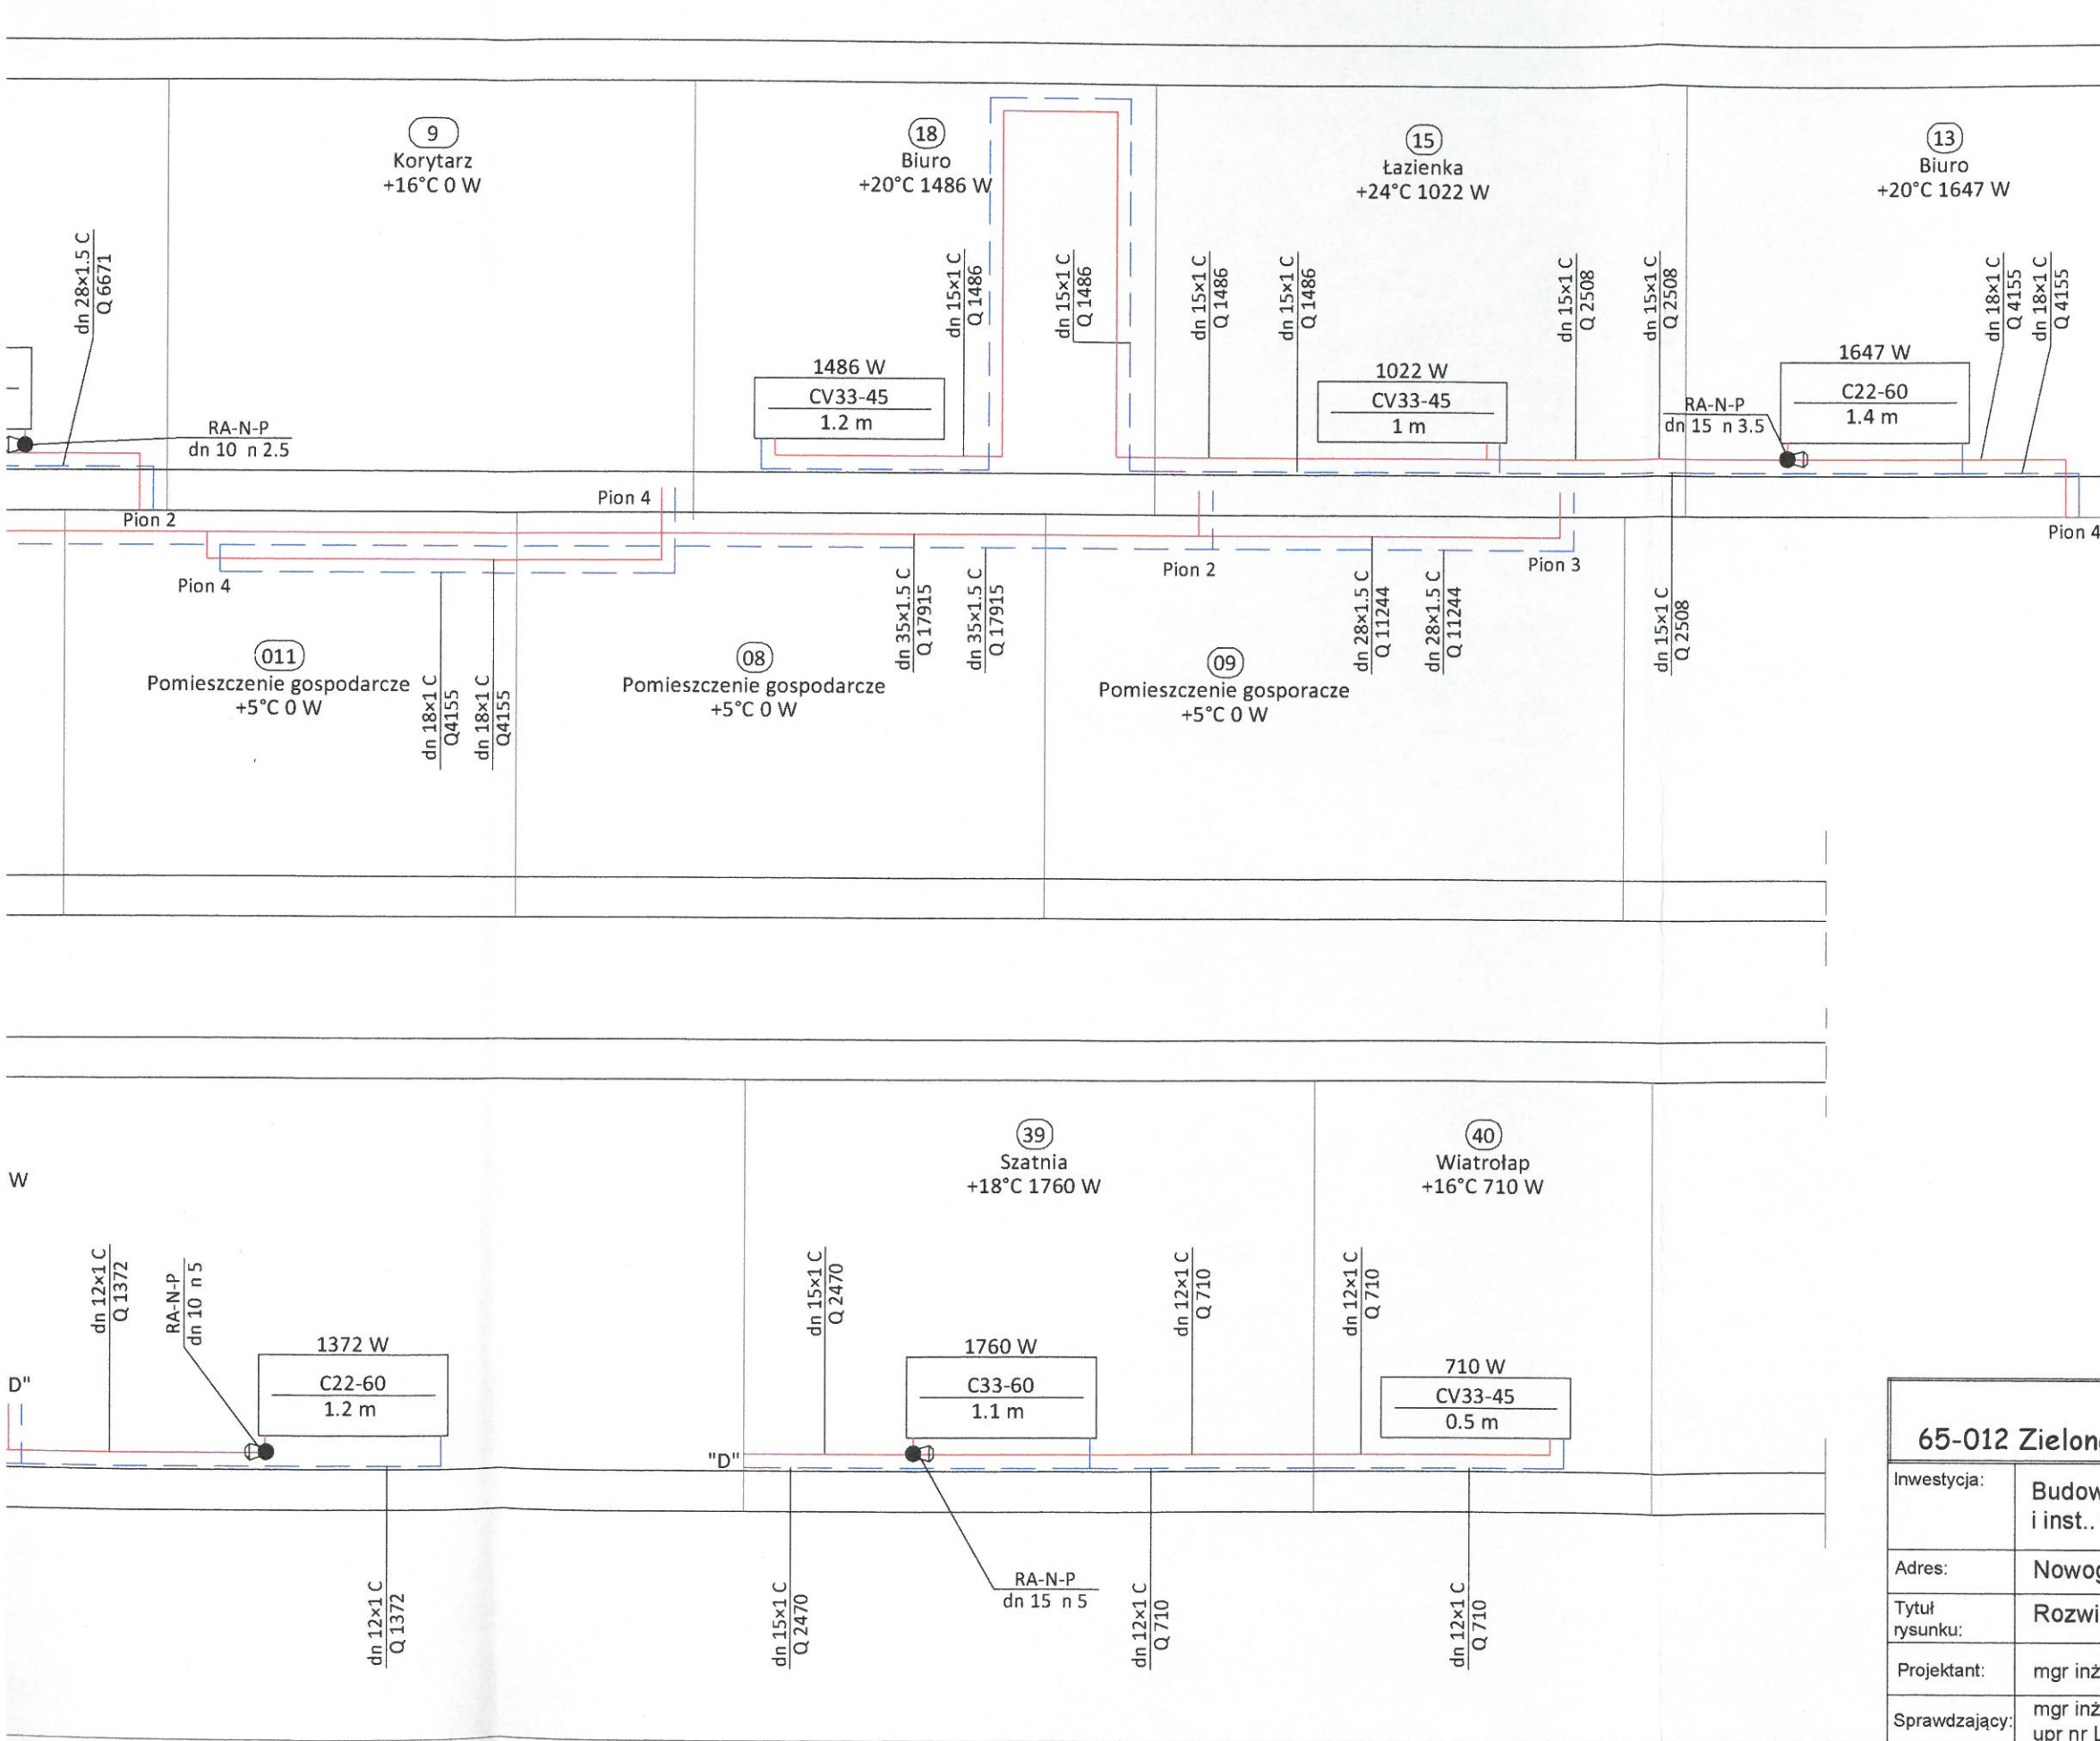

ANI PRO		
65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365		
Inwestycja:	Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową kotłowni i inst. wod.-kan i c.o. - Przedszkole ul. Kościuszki	Skala: 1 : 100
Adres:	Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki - dz. nr 597/1	
Tytuł rysunku:	Rozwinięcie instalacji C.O. - cz. 1	Nr rys. 2b
Projektant:	mgr inż. Anita Nowak, upr nr 17/2000/GW	Data i podpis: 05.2018
Sprawdzający:	mgr inż. Marta Sawczyńska, upr nr LBS/ 0047/ POOS/ 08	Data i podpis: