



LEGENDA:	
ZLIII	KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
"D"	KLASA ODPORNOŚCIOWEJ
S-1	STREFA POŻAROWA
—	DROGA POŻAROWA
[H]	HYDRANT ZEWNĘTRZNY

Strefa pożarowa 1
to parter wraz z częścią piwnicy
nie wcodzącą w skład kotłowni o
powierzchni 950 m²

Strefa pożarowa 2
to kotłownia o powierzchni 20 m²

Obciążenie ogniowe dla całego budynku
przyjęte w granicach do 500MJ/m²

Budynek posiada odporność pożarową
klasy "D"

Budynek zaliczony jest do kategorii
zagrożenia ludzi - ZLIII

OBIEKT :	Przebudowa kotłowni tj. z opalanej węglem na gazową w budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki nr 42 należącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego nr 2.		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
OPRACOWALI :	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 277/93 W-WA	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecznik Budowlany nr upr. wyk. 146/89/ZG Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 10/06/R/C	Podpis:
	Nazwa rysunku: plan zagospodarwania terenu	Data : 03.2016r.	Skala rys. 1:50 Rys. nr 1

Strefa pożarowa 1
to parter wraz z częścią piwnicy nie wchodzącą w skład
kotłowni o powierzchni 950 m²

Strefa pożarowa 2
to kotłownia o powierzchni 20 m²

PRZEWÓD KOMINOWY

**STREFA
POŻAROWA 1**
Qd do 500 MJ/m²
"D"

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1	WSTĘP	2,44m	33	SALA	52,60m ²
3	KORYTARZ	15,14m	34	ŁAZIENKA	11,07m ²
4	STAJNIA	11,75m	36	POMIESZCZENIE GOSPODARSTWA	1,02m ²
5	STAJNIA	11,75m	37	KUCHNIA	2,77m ²
8	WC	0,28m	38	SALA	50,40m ²
10	STAJNIA	12,15m	39	STAJNIA	12,74m ²
11	STAJNIA	8,54m	40	KUCHNIA	7,15m ²
12	KORYTARZ	14,77m	41	SALA	37,33m ²
13	STAJNIA	12,15m	44	STAJNIA	28,26m ²
15	KUCHNIA	3,69m	45	STAJNIA	7,03m ²
18	STAJNIA	12,03m	46	ŁAZIENKA	9,15m ²
20	KUCHNIA	1,40m	48	KUCHNIA	18,81m ²
21	WC	1,70m	49	STAJNIA	6,10m ²
23	KUCHNIA	7,55m	50	POMIESZCZENIE GOSPODARSTWA	7,48m ²
24	KUCHNIA	18,64m	52	STAJNIA	21,57m ²
25	KORYTARZ	18,09m	53	KUCHNIA	6,97m ²
26	KORYTARZ	25,14m	54	KUCHNIA 2 WIO	5,06m ²
31	ŁAZIENKA	19,37m	55	POMIESZCZENIE GOSPODARSTWA	7,50m ²
32	SALA	55,94m			

LEGENDA:


ZLIII	KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
500MJ/m ²	GĘSTOŚĆ OBciążENIA OGNIOWEGO
REI240	ODPORNOŚĆ OGNIOWA
	GAŚNICA PROSZKOWA
	DROGA EWAKUACYJNA
	PROJEKTOWANY HYDRANT PPOŻ TYP 25
	OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
	ODDZIELENIE BUDOWLANE PRZECIWOPOŻAROWE

Obciążenie ogniowe dla całego budynku
przyjęto w granicach do 500MJ/m²

Budynek posiada odporność pożarową
klasy "D"

Budynek zaliczony jest do kategorii
zagrożenia ludzi - ZLII

OBIEKT :	Przebudowa kotłowni tj. z opalanej węglem na gazową w budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki nr 42 należącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego nr 2.
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
OPRACOWALI :	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecznik ds. spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 27793 W-WA mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecznik ds. spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 14689/ZG Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 1006/R
Nazwa rysunku:	rzut parteru
Data:	03.2016r.
Skala:	rys. 1:50
Rys. nr:	2

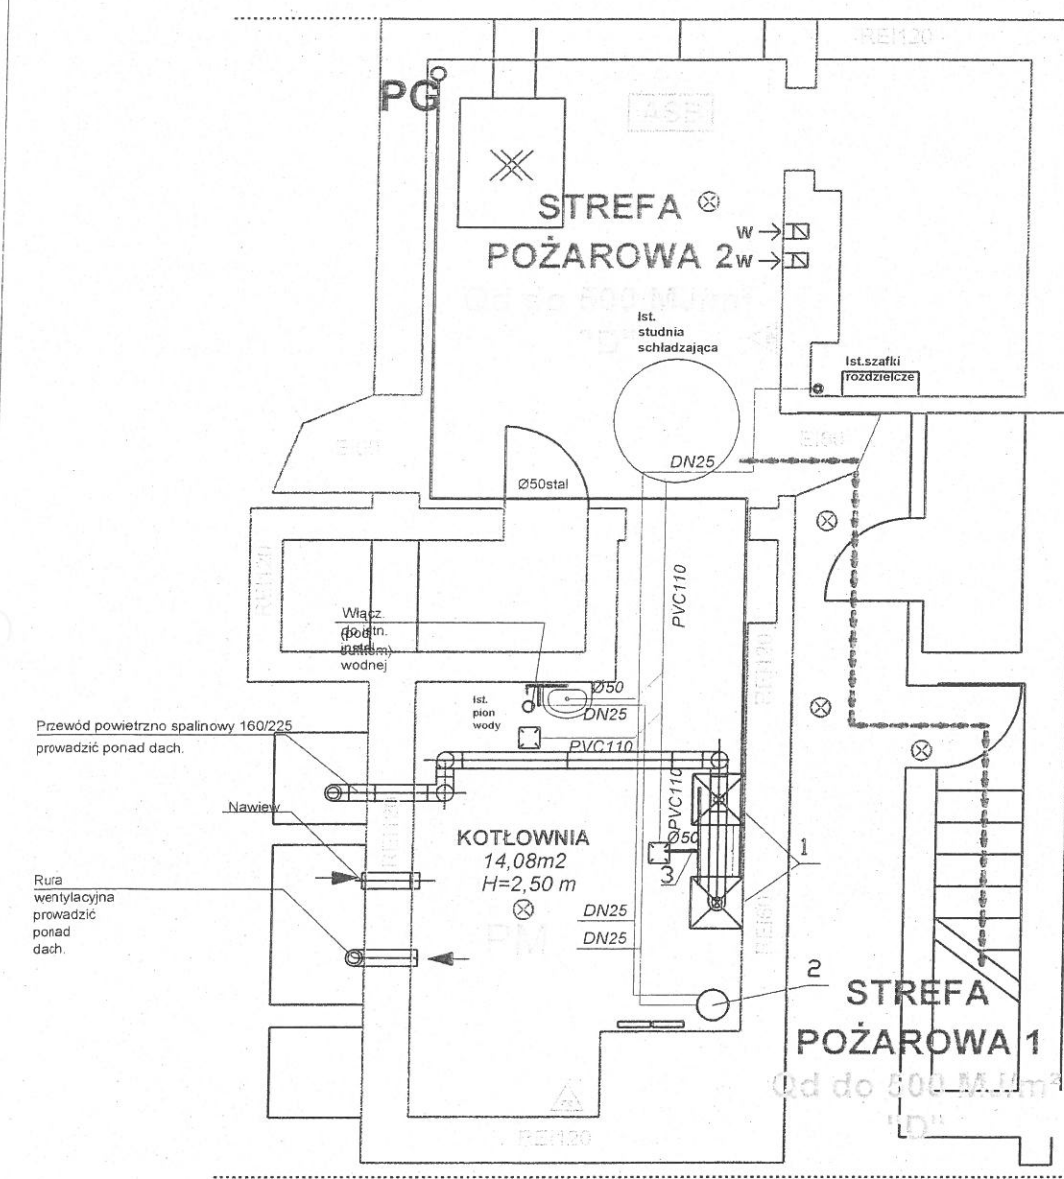


LEGENDA:	
PG	Przewód gazowy
W	Wentylacja mechaniczna
W.1, W.2	Wentylacja mechaniczna
D.1, D.2	Drzwi
→	DROGA EWAKUACYJNA
⊗	OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
■	ODDZIELENIE BUDOWLANE PRZECIWPÓŻAROWE
...	...

Strefa pożarowa 1
to parter wraz z częścią piwnicy nie wciągając w skład kotłowni o powierzchni 950 m²

Strefa pożarowa 2
to kotłownia o powierzchni 20 m²

OBIEKT:	Przebudowa kotłowni tj. z opalanej węglem na gazową w budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki nr 42 należącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego nr 2.		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
OPRACOWALI:	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 27793 W-WA	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzeczoznawca Budowlany nr upr. wyk. 14689/ZG Centr. Rej. Rzecz. Bud nr 1036/R-C	Podpis:
Nazwa rysunku:	rzut kotłowni	Data:	03.2016r.
		Skala:	1:50
		Rys. nr:	3



**LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzów Wlkp., 11 maja 2015 r.

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Bogusław Pabierowski**


miejsce zamieszkania: **ul. Zachodnia 14;
65-552 Zielona Góra**

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **LBS/BO/0185/03**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **1 maja 2015 r.** do **30 kwietnia 2016 r.**



**PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ RADY**
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(signature)
mgr inż. Andrzej Cegielnik
(pieczęć i podpis przewodniczącego LOIB)

GLÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/601/161/06

Warszawa, 2006-06

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. „b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

BOGUSŁAW PABIEROWSKI
mgr inżynier budownictwa

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 12.12.2005 r., znak: KK-0056-0076/05, Nr RZE/X/083/05

Rzeczoznawcą Budowlanym
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie
w zakresie budynków oraz innych budowli

z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych
i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

został wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH
pod pozycją 10/06/R/C


Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

① Pan mgr inż. Bogusław Pabierowski
ul. Zachodnia 31/1
65-552 Zielona Góra

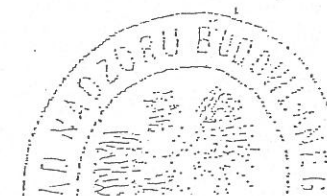

Wspowiadający
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
[Signature]
[Stamp]