


## LEGENDA

- powrót c.o.
- zasilanie c.o.
- zimna woda użytkowa z istn. instalacji
- ciepła woda użytkowa
- zimna woda na cele c.o.
- ciepła woda na cele c.o.
- proj.kanalizacja wewn.
- 1 - proj. kotły gazowe - 2 szt.
- 2 - proj. zasobnik wody - 1 szt.
- 3 - sprzęgło hydrauliczne - 1 szt.
- 4 - naczynie wzbiornicze c.w.u. 25 dm<sup>3</sup> - 1 szt.
- 5 - naczynie wzbiornicze przeponowe c.o. 140dm<sup>3</sup> - 1 szt.

Należy zabezpieczyć wszystkie przejścia instalacji do pom. kotłowni przepustami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej klasy:

- EI60 - przez strop
- EI120 - przez ściany

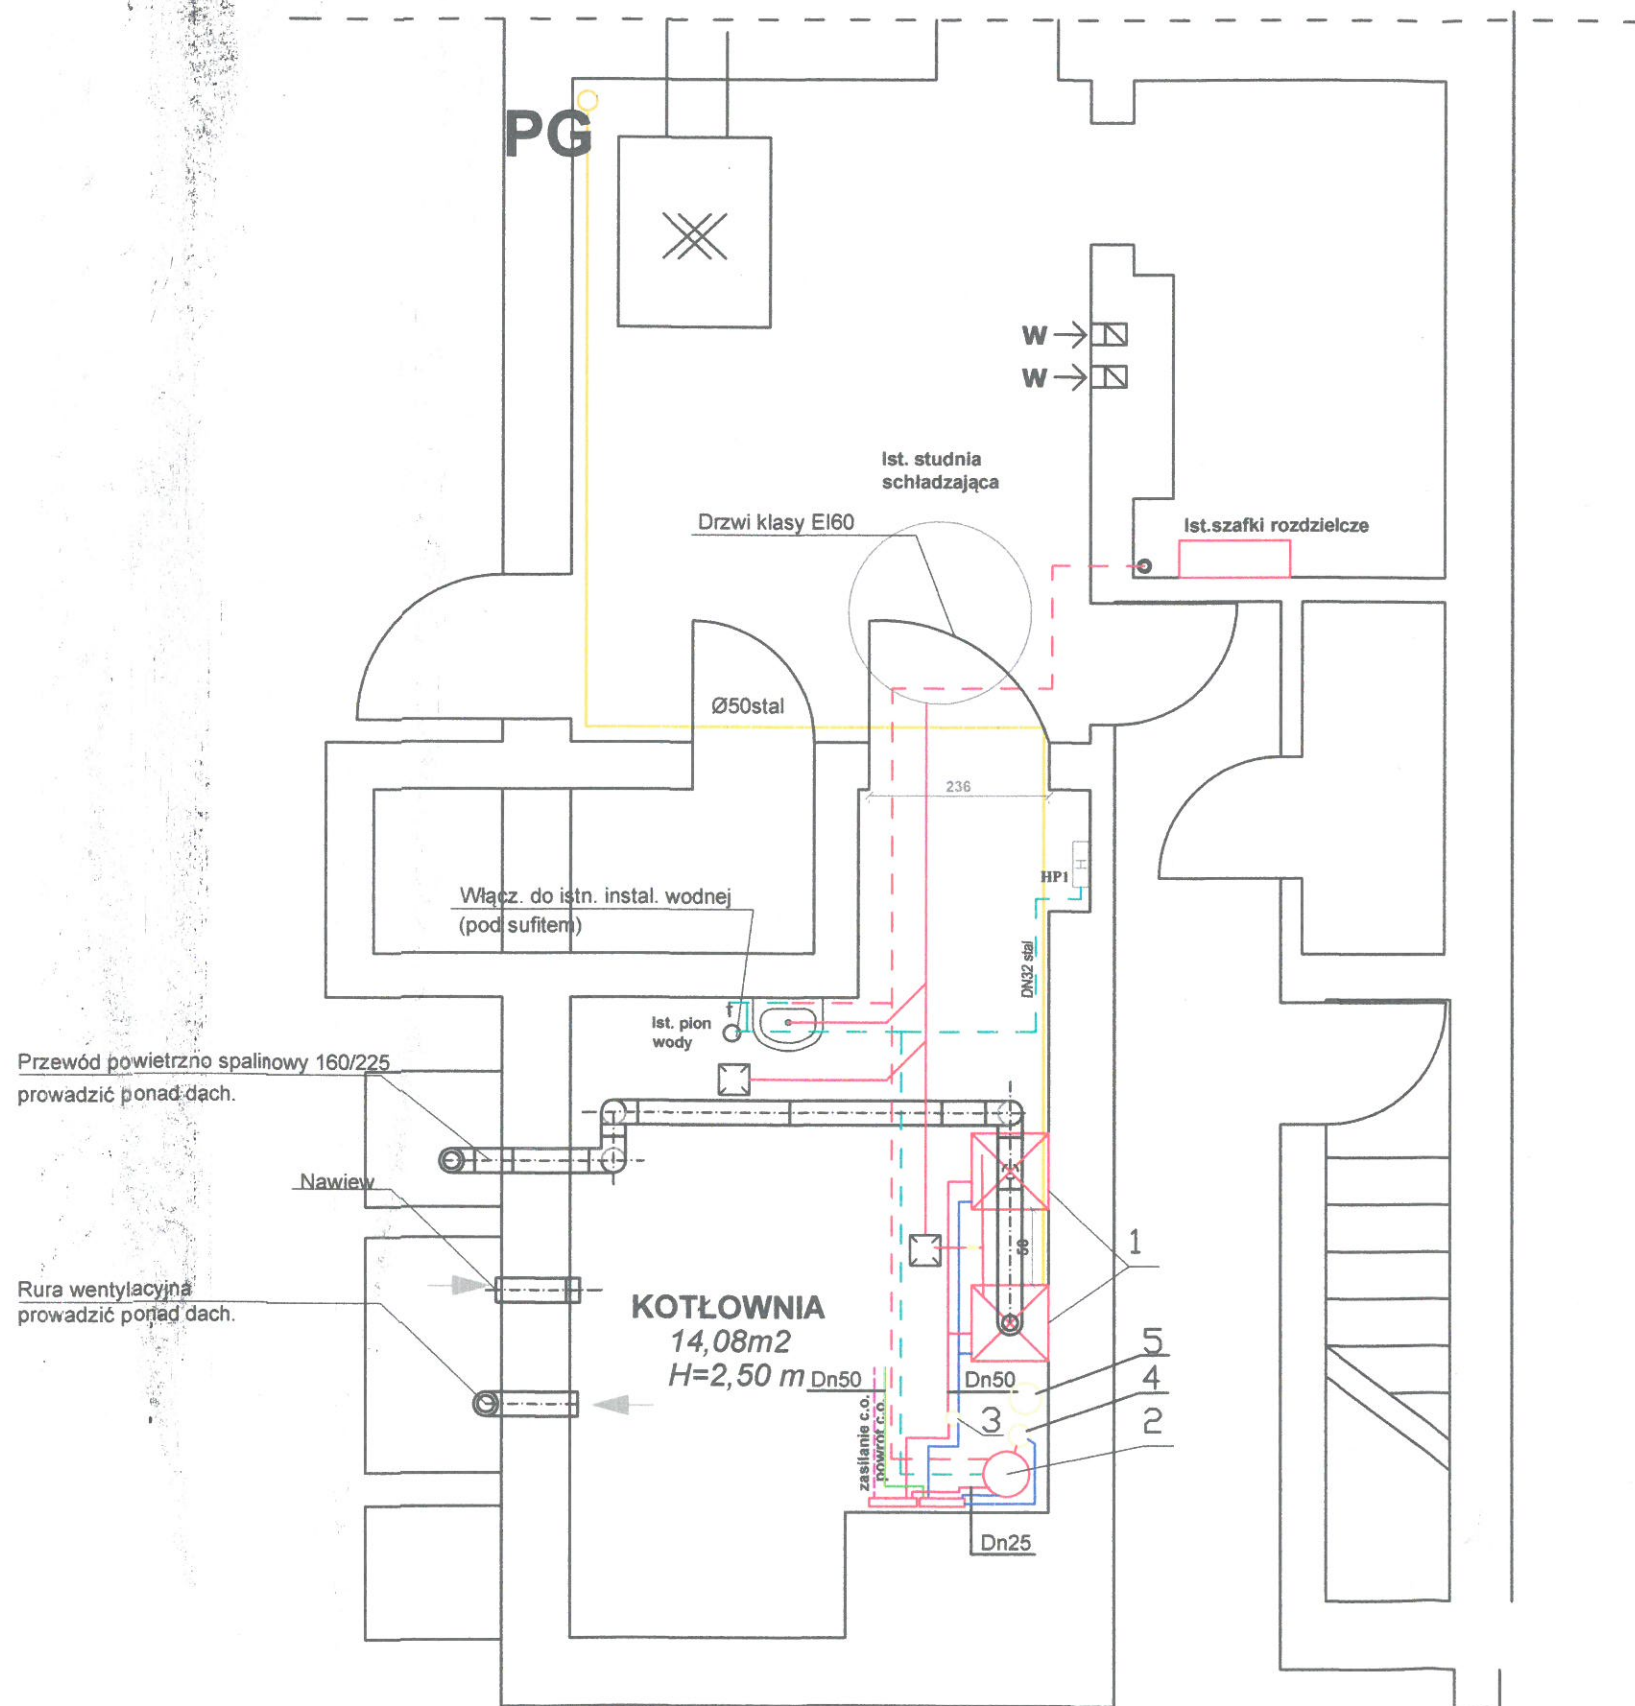

ANI PRO		
65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365		
Inwestycja:	Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową kotłowni i inst. wod.-kan i c.o. - Przedszkole ul. Kościuszki	Skala: 1 : 50
Adres:	Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki - dz. nr 597/1	Nr rys. <b>6</b>
Tytuł rysunku:	Rzut kotłowni	
Projektant:	mgr inż. Anita Nowak, upr nr 17/2000/GW	
Sprawdzający:	mgr inż. Marta Sawczyńska upr nr LBS/ 0047/ POOS/ 08	