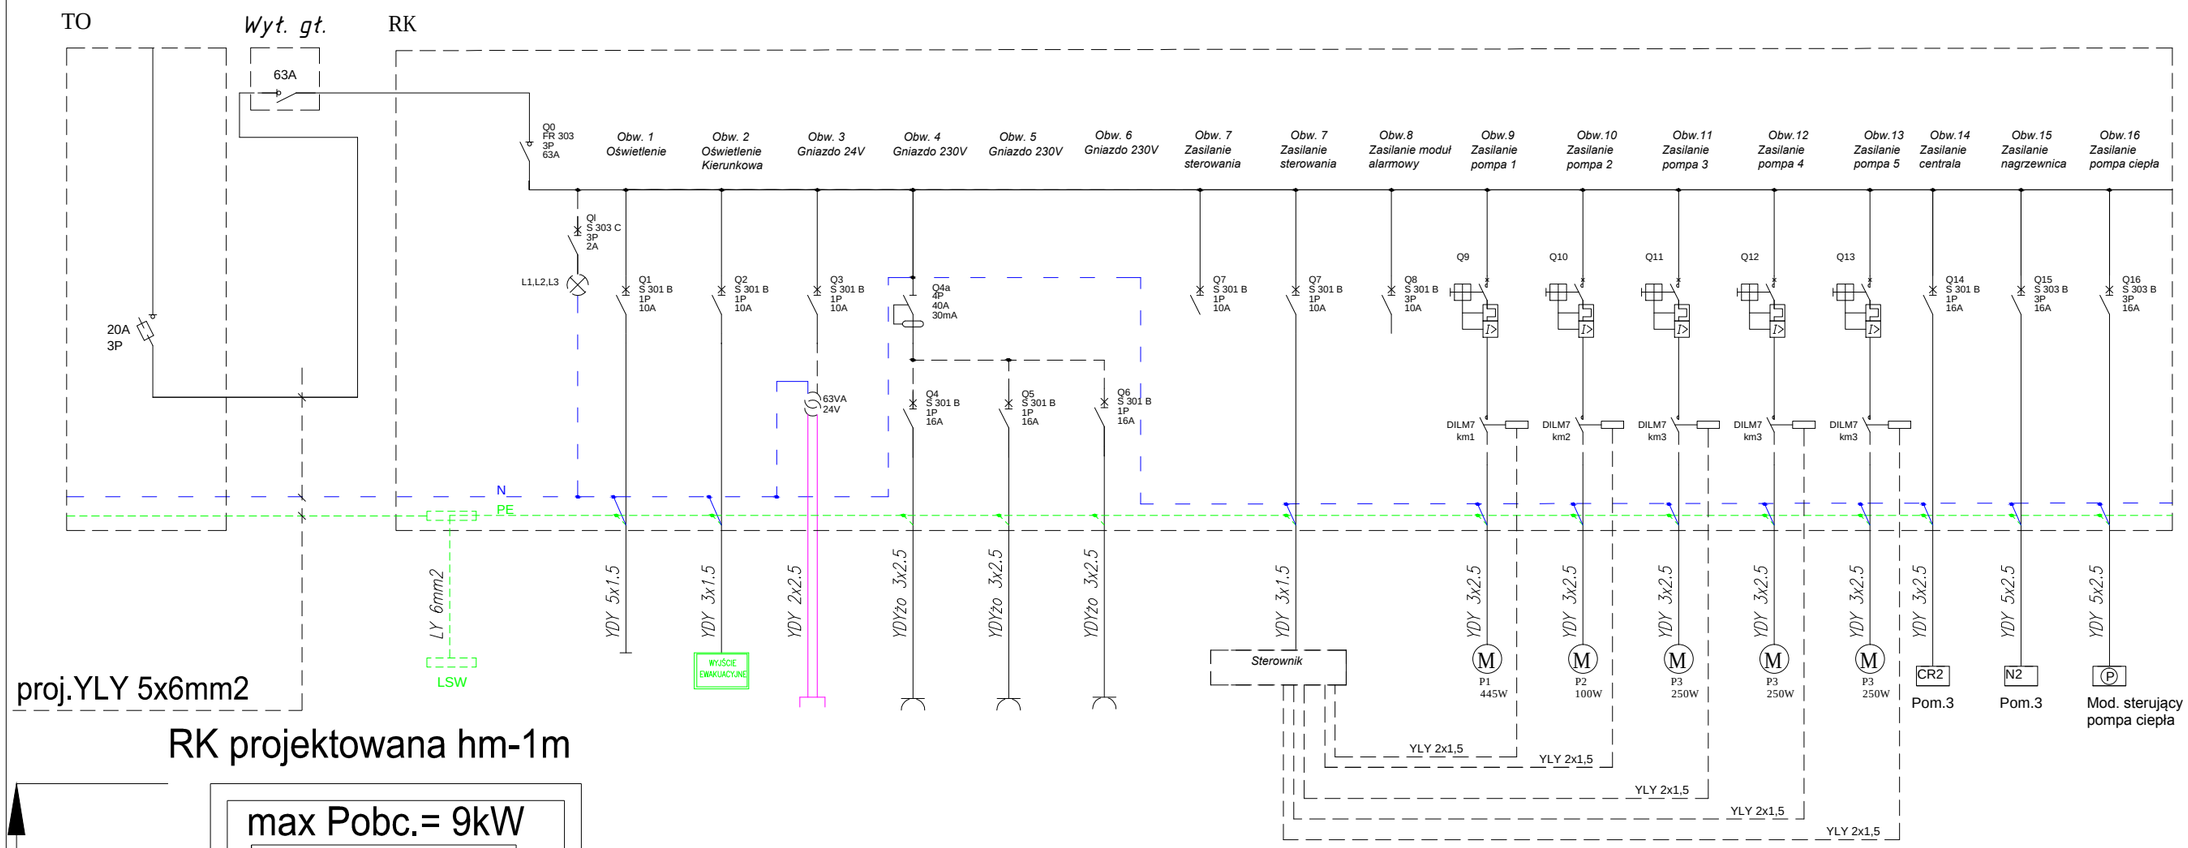

RK projektowana hm-1m

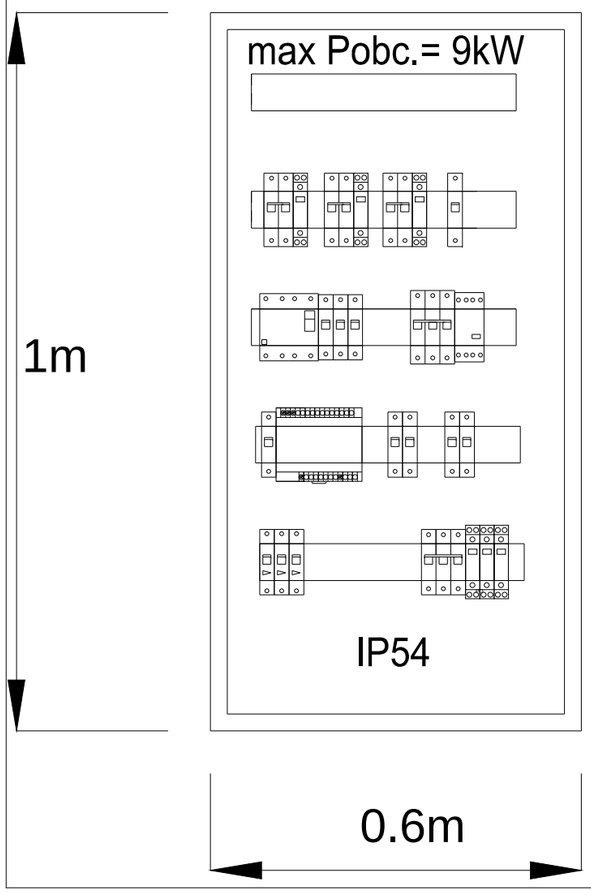

Uwaga: *Do lokalnej szyny wyrównawczej podpiąć wszystkie elementy metalowe zamocowane na stałe w szczególności proj. kocioł i komin*

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6 /2 I 103
Inwestor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa dokumentu - rysunku

SCHEMAT ZASILANIA RK

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	--
Projektant	mgr inż. M. Warszawa w specjalności Inst.-Inż.	LBS/0002/POOE/10	01.2016		Zlec. nr	33/15
Sprawdził	mgr inż. J. Anioł w specjalności Inst.-Inż.	63/80/ZG	01.2016		Rys. nr	E6