Schemat TO - obwody oświetlenia

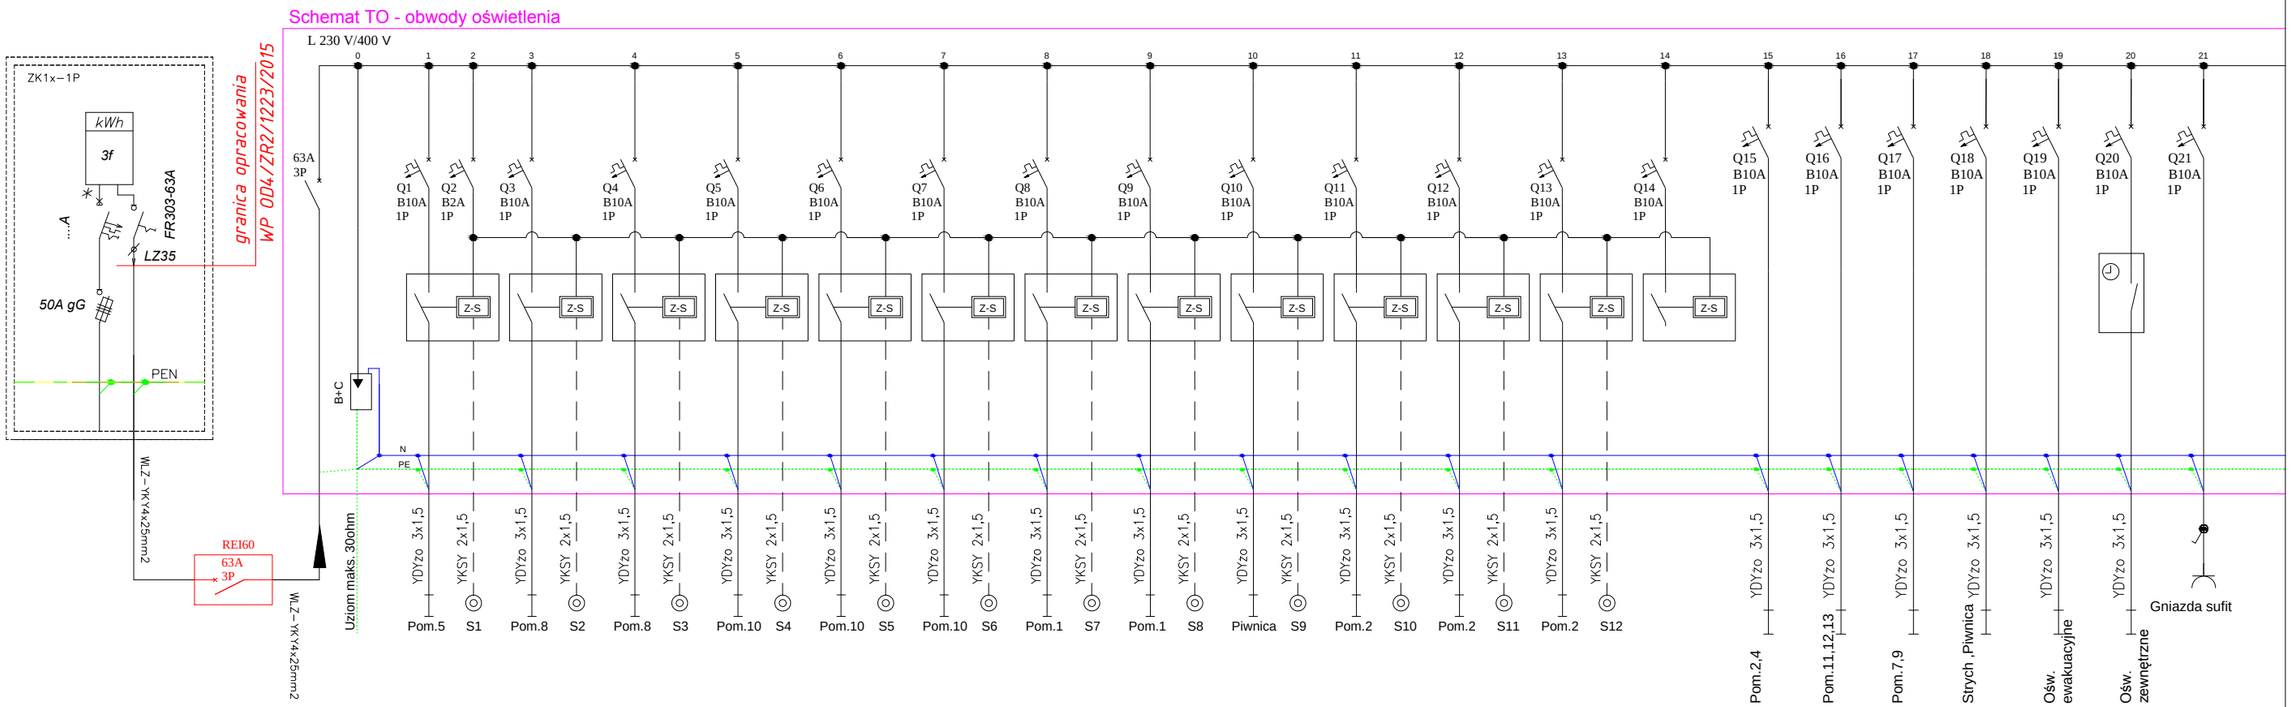

Schemat TO - obwody ogólne

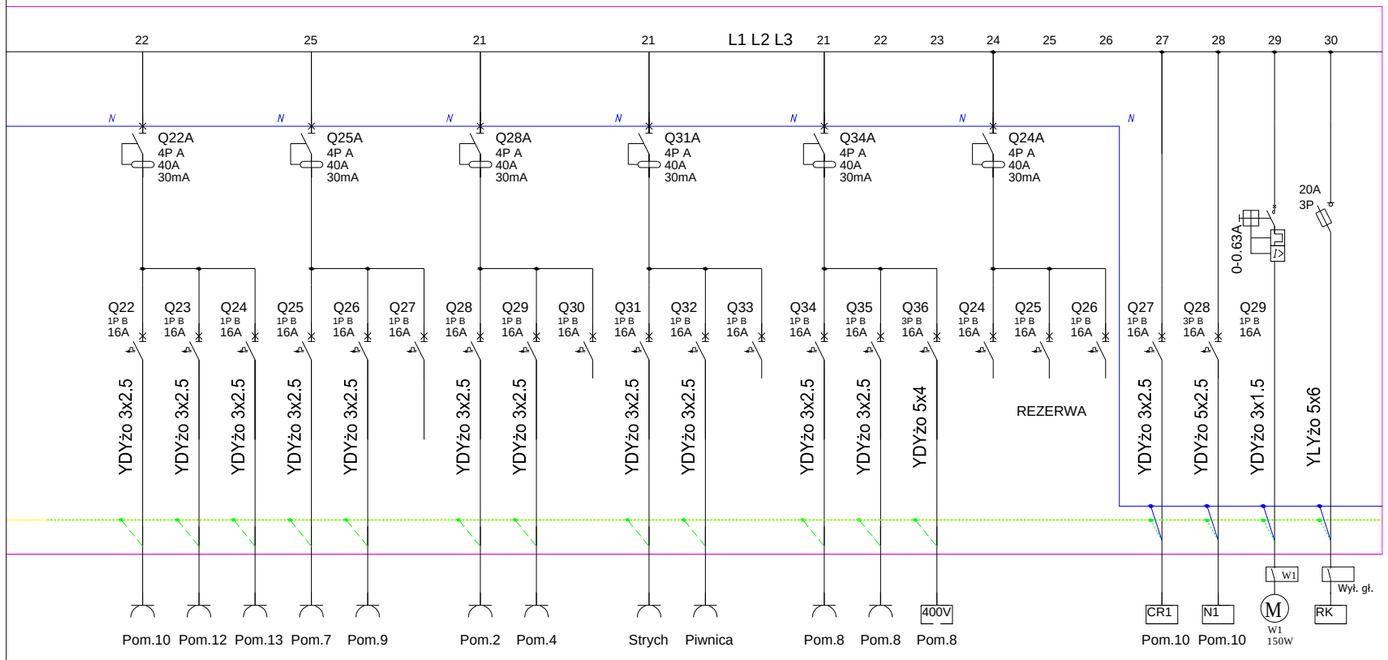

Tabela 1.
Bilans mocy TO

Pi	=15 kW
k	=0,7
Pobc	=10,5 kW

Układ sieci TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6 /2 I 103
Inwestor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa dokumentu - rysunku

SCHEMAT ZASILANIA TO

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	mgr inż. M. Warszawa LBS/0002/POOE/10 w specjalności Inst.-Inż.		01.2016		Skala rys.	--
					Zlec. nr	33/15
Sprawdził	mgr inż. J. Anioł 63/80/ZG w specjalności Inst.-Inż.		01.2016		Rys. nr	E5