



Uwaga: Do lokalnej szyny wyrównawczej podpiąć wszystkie elementy metalowe zamocowane na stałe w szczególności proj. kocioł i komin

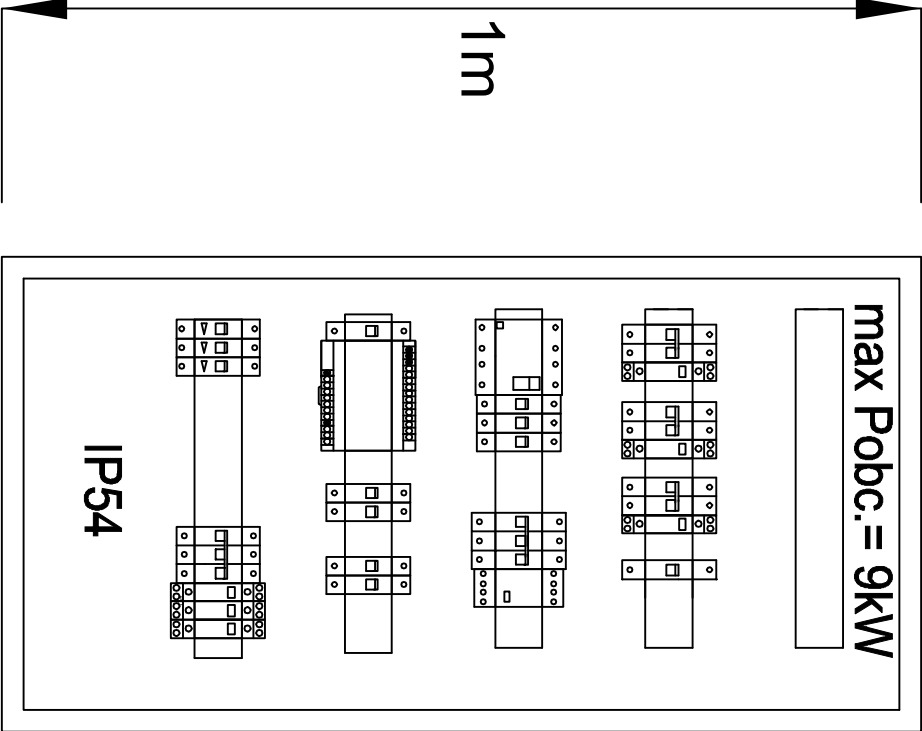

PRACOWNIA PROJEKTOWA						
Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6/2 I 103					
	Inwestor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11				
Nazwa dokumentu - rysunku						
SCHEMAT ZASILANIA RK						
		Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. M. Walszawa LBS/0002/POOE/10 w specjalności inż.-inż.		05.2017		rys.	--
Sprawdził	mgr inż. J. Anioł 63/80/ZG w specjalności inż.-inż.		05.2017		Zlec. nr	33/15
					Rys. nr	E7